

Szám: M-2140/2005

## TVB

# TÍPUSVIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

A kérelem tárgya

G 1" profilcsöves osztó-gyűjtők

Az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. Központi Laboratóriuma ezen okirattal bizonyítja a

**Németh Szerelvénygyártó és Kereskedelmi Kft.**

9300 Csorna, Mátyás király u. 17.

mint a TVB jogosultja részére, hogy a

**Németh Szerelvénygyártó és Kereskedelmi Kft.**

9300 Csorna, Mátyás király u. 17.

telephelyén gyártott


a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet hatálya alá tartozó építési termék első típusvizsgálatát elvégezte. Az azonos számú és keltű Első Típusvizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett eredmények alapján a termék megfelel az A-245/2005 (ÉME) jelzetű műszaki specifikációban rögzített fűtési osztó-gyűjtő termékre előírt követelményeknek.

A TVB

- változatlan termékjellemzők mellett –  
**2010. december 1-ig ÉRVÉNYES**

Budapest, 2005. december 1.



  
Dr. Bánky Tamás  
központi laboratóriumvezető

Ez a Típusvizsgálati Bizonyítvány 2 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek!


A termék megfelelőség-igazolás alapját képező tulajdonságai (jellemzői):

Termékjellemzők és mértékegységeik	Követelményérték tűréshatárokkal	Vizsgálati/értékelési módszer
Kivitel	Sérülés- és sorja mentes	Szemrevételezés
Jelölés	Gyártó neve, vagy jele és névleges csatlakozó méretek	Szemrevételezés
Méretek	MSZ EN ISO 228-1:2003 MSZ EN ISO 228-2:2003 ISO 7-1 ISO 7-2	MSZ EN ISO 228-1:2003 MSZ EN ISO 228-2:2003 ISO 7-1 ISO 7-2
Áramlási tényező (kvs); m <sup>3</sup> /h	Gyártmányismertető	MSZ EN 1267:2001 szerint
Anyagminőségek	Gyártmányismertető	Anyagminőségi bizonylatok
Tömörség; bar	1,5xPN	60 s-ig nyomáspróba: sérülés és csepegés nélkül
Tömörzárás – áteresztés bar- dm <sup>3</sup>	1,5xPN±0,1 – dm <sup>3</sup>	60 s-ig nyomáspróba: áteresztés mérése


Az első típusvizsgálat eredményei felhasználhatók a 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletben előírt, a termékre vonatkozó (3) megfelelőség-igazolási módozatok esetén *Szállítói megfelelőségi nyilatkozat* kiadásához mindaddig, amíg a gyártó telephelyén gyártott termék műszaki specifikációja, termékjellemzői, követelményei, valamint gyártástechnológiája változatlanok maradnak.

A változásokat a TVB jogosultja köteles az ÉMI Kht. Központi Laboratóriumának 30 napon belül bejelenteni, mellyel a TVB megújítását kezdeményezheti.

A TVB kizárólag a termék első típusvizsgálatának elvégzését és megfelelőségét igazolja.

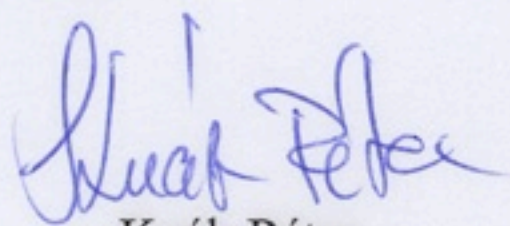

Knáb Péter  
témafelelős

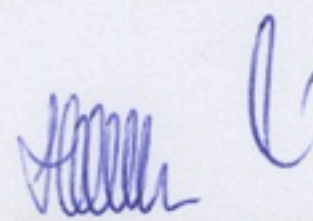

Haszmann Iván  
a Gépészeti és Energetikai Tudományos Osztály  
vezetője

Ez a Típusvizsgálati Bizonyítvány 2 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek!